

dne **25. 5. 2023** od **7:30** do **16:30** hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:**Nižbor (okres Beroun)**

č. p. 116

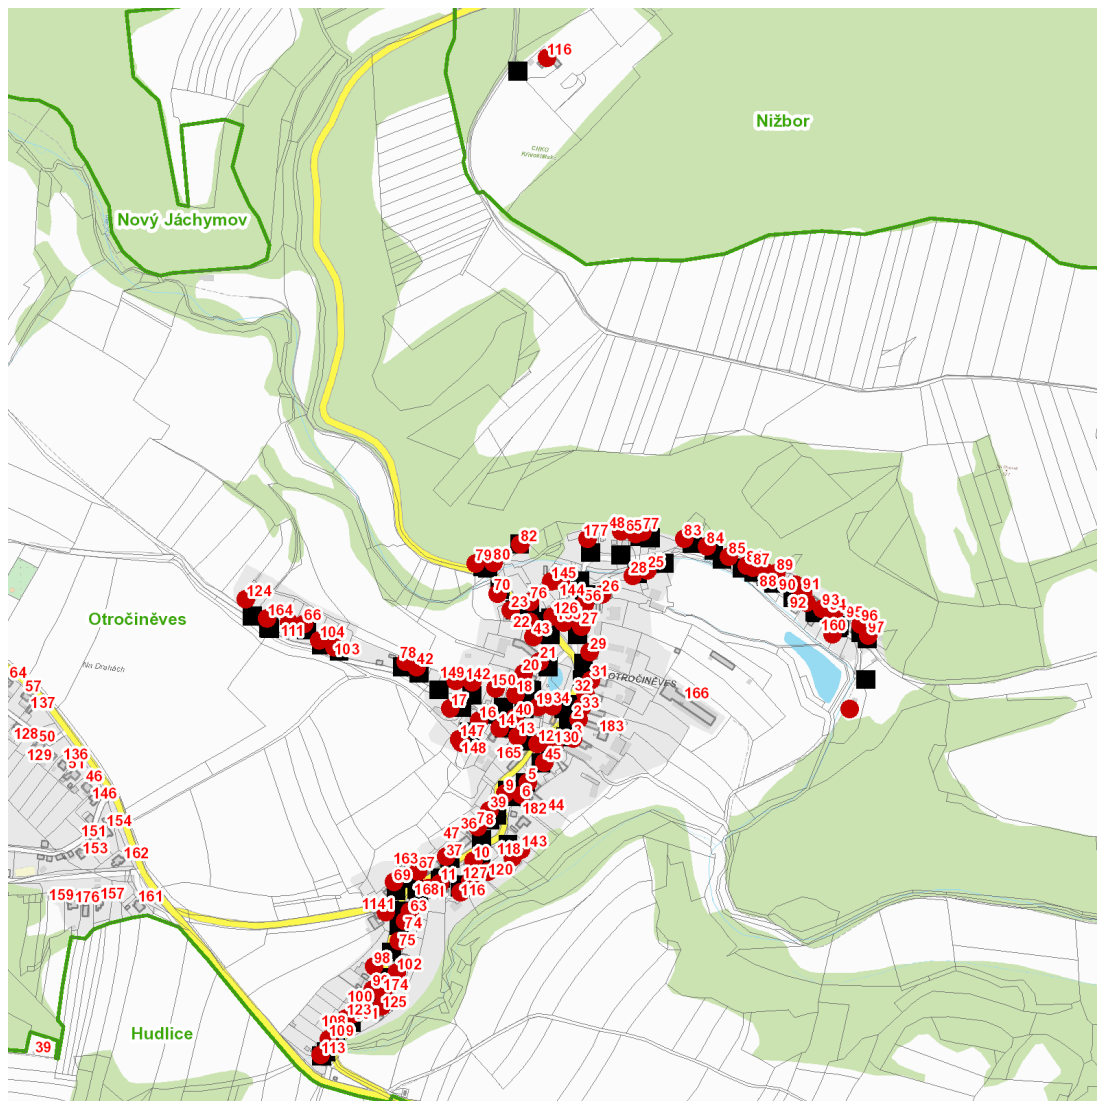
Otročiněves (okres Beroun)č. p. 1, 2, 3, 5-14, 16-23, 25-29, 31, 32, 33, 34, 37, 39-43, 45, 48, 56, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 74-80, 82-94,
96-104, 108, 109, 111, 113, 116, 118, 120, 123-127, 130, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 155, 160,
164, 174, 177kat. území **Otročiněves** (kód **716715**): parcelní č. ST.297, 292

UPOZORNĚNÍ

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...

TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále **Bez Štávy** (www.bezstavy.cz).

dne **25. 5. 2023** od **7:30** do **16:30** hodin

Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit

VYSVĚTLIVKY

- – adresy dotčené odstávkou elektřiny
- – místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

INFORMACE ZASLÁNA

IDDS: ppwbi4g (Obec Nižbor)

IDDS: 55cbi3r (Obec Otročiněves)